



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributarî"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 650

DEL 30/06/2020

OGGETTO

Autorizzazione Unica Ambientale n. 15/2020 a favore della Ditta ORAZIO GUGLIANDOLO di ORAZIO GUGLIANDOLO & C. S.r.l. per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui industriali provenienti dall'impianto di deposito oli combustibili per commercializzazione tal quale, sito in via Panoramica dello Stretto, 580 (C.da Fosse) del Comune di Messina.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
AVV. ANNA MARIA TRIPODO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/ Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	30/06/2020			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario
AVV. ANNA MARIA TRIPODO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

Allegato 2

UFFICIO ALLACCI RETE FOGNARIA

Oggetto: Nulla osta allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale di carico e scarico del deposito di oli combustibili per uso industriale, sito in Via Panoramica dello Stretto n° 580 C/da Fosse

Ditta: Gugliandolo Orazio & C srl

ID Pratica: **01459270839-07052020-2054**

suap.me@cert.camcom.it

Municipio di Messina
Dipartimento Servizi alle Imprese
S.U.A.P
Messina

In riferimento alla nota in oggetto indicata, assunta al protocollo di quest'Azienda in data 5/06/2020 al n° 7454 si esprime nulla osta allo scarico, nella rete comunale acque nere, a condizione che i valori siano conformi ai valori limite previsti dalla tab. 3 all. 5 del D. Lgs. 152/06

Il Funzionario
Giulio Spoto



Scarico 3/2006



090.3687711
urp@amam.it - amamspa@pec.it - www.amam.it

Viale Giostra Ritiro 98122 MESSINA



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

Ufficio Allacci Rete Fognaria

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/ 3687 745

Prot.n° 45401/15


Messina 19 LUG. 2016

Autorizzazione 101/S/2016

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale di carico e scarico del deposito di oli combustibili per uso industriale, sito in Via Panoramica dello Stretto n° 580 C/da Fosse Vill. Contemplazione (ME)

Ditta: Gugliandolo Orazio & C. S.a.S. -> S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

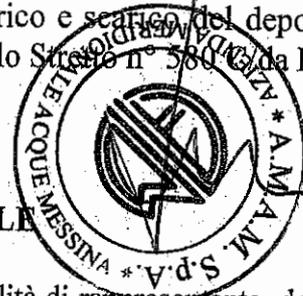

Vista l'istanza presentata dal Sig. Gugliandolo Orazio nella qualità di rappresentante della ditta in oggetto indicata, assunta al protocollo di questa Azienda in data 13/10/2015 al n° 45401 tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale di carico e scarico del deposito di oli combustibili per uso industriale, sito in Via Panoramica dello Stretto n° 580 C/da Fosse Vill. Contemplazione (ME) ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986;

Visto il Regolamento del servizio della fognatura della Città, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione AMAM n° 14 del 25/03/03;

Vista l'autorizzazione allo scarico n° 120/S/2012 del 8/08/2012 rilasciata da questa Azienda alla stessa ditta;

Vista la dichiarazione con la quale il Sig. Gugliandolo Orazio dichiara che non sono variate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, ne è variata l'ubicazione dei punti di scarico e, pertanto gli elaborati tecnici già prodotti a suo tempo, sono conformi e rappresentativi del sistema di scarico;

Visto il certificato di analisi dei reflui;

Vista la Delibera del C.I.T.A.I del 4/02/1977

Vista la L.R. 15/05/1986 n° 27;

Visto il D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. 25/02/2010 n° 36;

Vista la circolare 4 Aprile 2002 n° 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;

Vista la nota prot. n° 3336 del 4/07/2005 con la quale il Comune di Messina, in sede di conferenza dei servizi del 9/06/2005, attribuisce a questa Azienda la titolarità al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi e/o assimilabili;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27, del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. n° 36 del 27/03/2010 **per quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento** il Sig. Gugliandolo Orazio a scaricare nella rete comunale acque nere, previo idoneo trattamento, le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale di carico e scarico del deposito di oli combustibili per uso industriale, sito in Via Panoramica dello Stretto n° 580 C/da Fosse Vill. Contemplazione (ME) ed alle seguenti condizioni;

- 1) Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tab 3 Alleg. 5 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) Che i rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 3) Gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui, ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate ed i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 4) Che gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di depurazione siano sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato subito a monte del corpo recettore le analisi chimiche di controllo;
- 5) Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità con comunicazione a questo Servizio;
- 6) È vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. È in particolare vietato l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

E' fatto, altresì, obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso d'ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare a questa Azienda ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) autorizzare questa Azienda a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.


La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo e prescritto precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicate nel presente provvedimento e che eventuali modifiche delle stesse comportano il preventivo ottenimento di nuova autorizzazione.

La mancata osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potranno comportare ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui all'art. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. n° 1 della L. 25/02/2010 n° 36


Il presente provvedimento è rilasciato con la clausola "salvo i diritti dei terzi" e pertanto non attribuisce al concessionario diritti soggettivi verso i terzi e fatti salvi tutti gli altri pareri, N.O. autorizzazioni e vincoli previsti per Legge da conseguire a cura della Ditta. Si ripete, comunque, che per tali aspetti l'azienda AMAM ed il suo personale sono esentati da ogni e possibile responsabilità.

Il rinnovo del presente provvedimento dovrà essere richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n° 227 sei mesi prima della scadenza

L'Istruttore
(P.E. Giulio Spoto)



Il Direttore Generale f.f.
(Ing. Francesco Cardile)




Il sottoscritto intestatario della superiore autorizzazione dichiara di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui essa è subordinata.

Dichiara, altresì, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina, 19 LUG. 2016

Firma per ricevuta

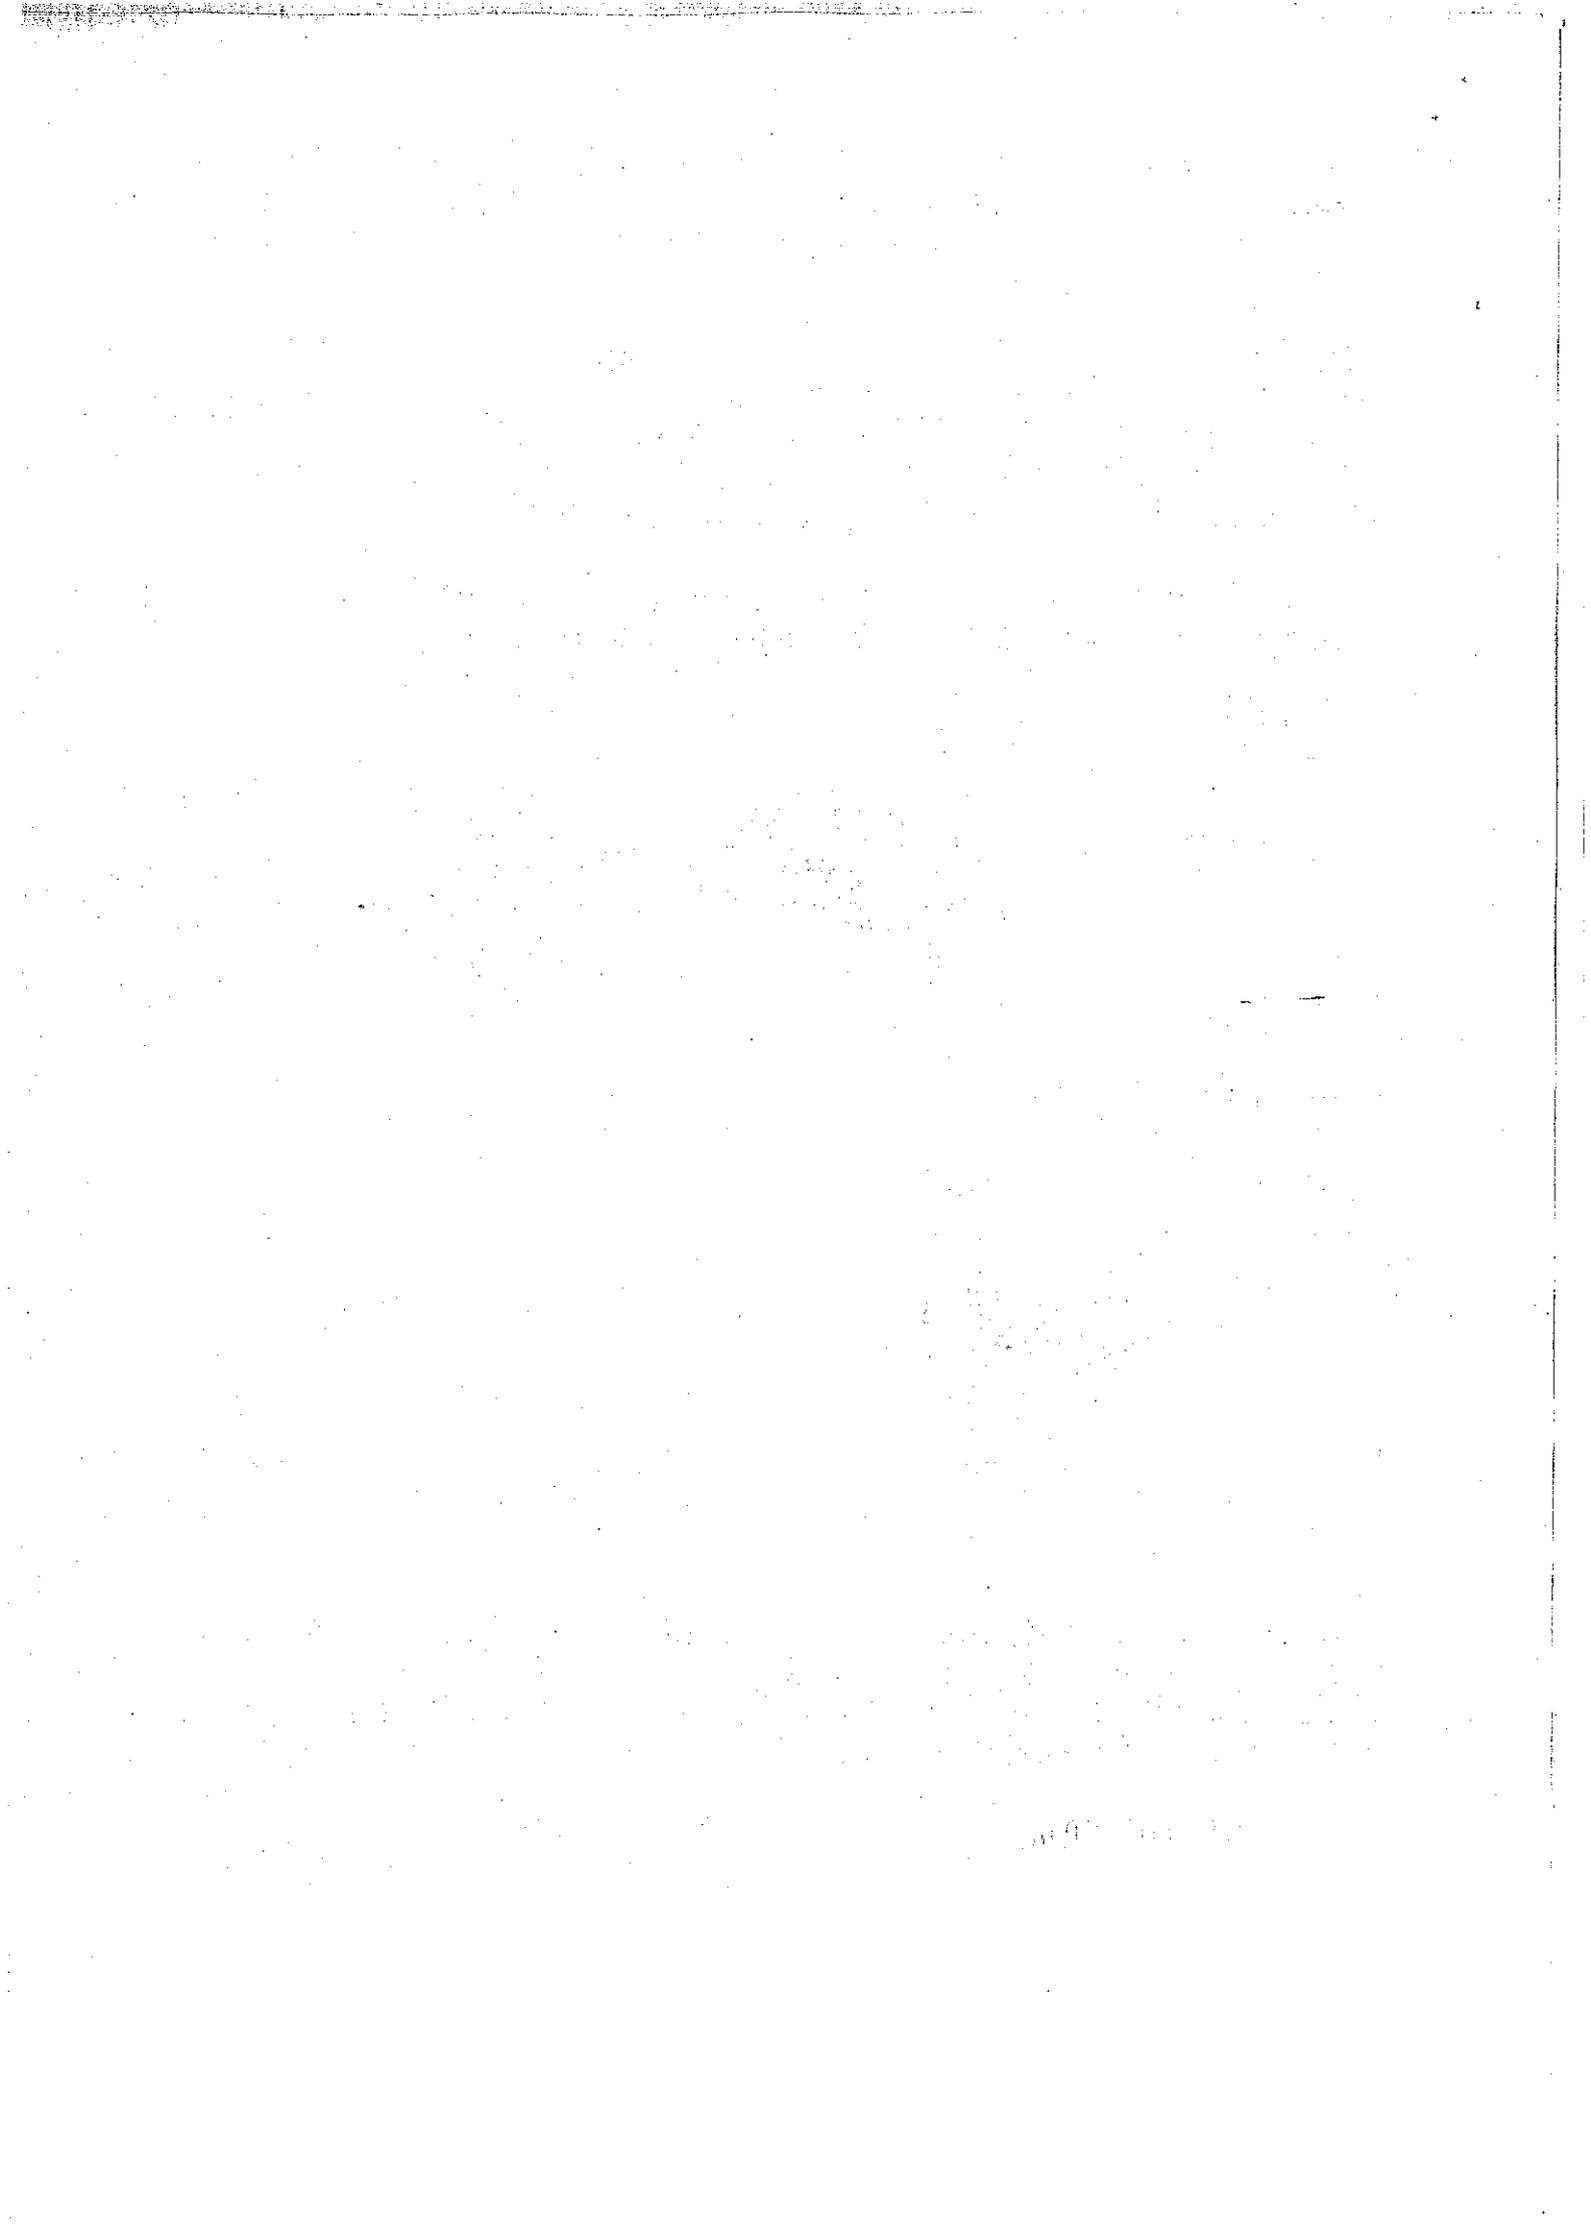



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A
Ufficio Allacci Rete Fognaria

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/ 3687 745

Prot.n° 45401/15

11 LUG. 2016
Messina

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale di carico e scarico del deposito di oli combustibili per uso industriale, sito in Via Panoramica dello Stretto n° 580 C/da Fosse Vill. Contemplazione (ME)

Ditta: Gugliandolo Orazio & C. S.a.S.



Sig. Gugliandolo Orazio
Panoramica dello stretto n° 580
C/da Fosse
98168 Messina

Si comunica che è stata definita la pratica in oggetto indicata, pertanto, la ditta è invitata presso i nostri Uffici munita di copia della presente e di una marca da bollo da € 16,00.



Il Direttore Generale f.f.
(Ing. Francesco Cardile)



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 650 del 30/06/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 541 del 02/07/2020

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **15/2020** a favore della Ditta ORAZIO GUGLIANDOLO di ORAZIO GUGLIANDOLO & C. S.r.l. per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui industriali provenienti dall'impianto di deposito oli combustibili per commercializzazione tal quale, sito in via Panoramica dello Stretto, 580 (C.da Fosse) del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** l'istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, con nota prot. n° 8704 del 18.05.2020, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 12827/20 del 19.05.2020, da parte della Ditta ORAZIO GUGLIANDOLO di ORAZIO GUGLIANDOLO & C. S.R.L. per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui industriali

- provenienti dall'impianto di deposito oli combustibili per commercializzazione tal quale sito in via Panoramica dello Stretto, 580 (C.da Fosse) del Comune di Messina;
- VISTO** il rinnovo dell'autorizzazione con prescrizioni n° 101/S/2016, protocollo n° 45401 del 19.07.2016, rilasciato dall'AMAM S.p.A. per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dal deposito oli combustibili accluso all'istanza e che si allega al presente atto (All.1);
- VISTA** la richiesta di integrazione documentale da parte di questo Ufficio inoltrata con nota protocollo n° 13953/20 del 29.05.2020;
- VISTA** l'integrazione documentale prodotta dalla Ditta e trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 10213 del 11.06.2020, assunta in pari data al prot. gen. di questo Ente al n° 14776/20;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 15312/20 del 17.06.2020, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata e in modalità asincrona della Conferenza dei Servizi, si sarebbe proceduto all'adozione dell'AUA dopo aver ricevuto il parere di merito dell'AMAM S.p.A.;
- VISTO** il N.O. a condizione per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura da parte dell'AMAM S.p.A., trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 10940/2020 del 23.06.2020, assunta in pari data al prot. gen. di questo Ente al n° 15839/20, che si allega al presente atto (All.2);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 a favore della Ditta ORAZIO GUGLIANDOLO di ORAZIO GUGLIANDOLO & C. S.r.l per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui industriali provenienti dall'impianto di deposito oli combustibili per commercializzazione tal quale sito in via Panoramica dello Stretto, 580 (C.da Fosse) del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, oltre ad ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate negli allegati 1 e 2, dovrà:

- a) effettuare entro 6 mesi le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria, con attenzione ai parametri: COD, BOD5, Solidi Sospesi, Tensioattivi e Grassi/Oli, idrocarburi e trasmettere i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- b) controllare costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento dei reflui e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- c) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento dei reflui, relazionando agli Enti sopra citati sugli interventi effettuati, e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati alle ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, trasmettendone i relativi formulari;
- d) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- e) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- f) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- g) effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- h) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione, all'AMAM S.p.A. e all'ARPA ST di Messina eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 7) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 8) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'AMAM S.p.A. e all'ARPA ST di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 9) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di deposito oli combustibili sito in via Panoramica dello Stretto, 580 (C. da Fosse) del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 30.06.2020

**Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano**

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)**